

๒๐.๖ ให้ติดตั้งโทรศัพท์ใช้จริงพร้อมใช้งานได้ จำนวน ๑๓๐ เลขหมาย และสำรองตามจุดต่างๆ ๔๐ เลขหมาย สำรองในเครื่อง ๓๐ เลขหมาย (รายละเอียดตามแบบที่แนบ)

๒๐.๗ ปรับปรุงห้องโทรศัพท์จำนวน ๑ ห้อง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง และมีโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ชุด

๒๐. ราคาากลาง ระบบโทรศัพท์ ๒๐๐ เลขหมาย ๑ ระบบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)


สถานที่ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 200 เลขหมาย ของศูนย์บำบัดรักษาเสพติดสงขลา มีรายการดังนี้

1. จำนวนโทรศัพท์ตามจุดต่างๆ พร้อมใช้งาน จำนวน 130 เลขหมาย

ตึกอำนวยการ	จำนวน 27 เลขหมาย	ป้อมยาม	จำนวน 1 เลขหมาย
ตึกวิชาการ	จำนวน 17 เลขหมาย	ห้องช่าง	จำนวน 3 เลขหมาย
ตึกลีลาดี	จำนวน 10 เลขหมาย	บ้านพักรับรอง 3 หลัง	จำนวน 3 เลขหมาย
อาคารโภชนาการ	จำนวน 2 เลขหมาย	บ้านพักชอย 1	จำนวน 6 เลขหมาย
อาคารพิเศษ/ซักฟอก	จำนวน 5 เลขหมาย	บ้านพักชอย 2	จำนวน 4 เลขหมาย
อาคารพวงชมพู	จำนวน 13 เลขหมาย	บ้านพักชอย 3	จำนวน 8 เลขหมาย
อาคารบานบุรี	จำนวน 6 เลขหมาย	บ้านพักชอย 4	จำนวน 6 เลขหมาย
อาคารอาชีวะ	จำนวน 3 เลขหมาย	บ้านพักชอย 5	จำนวน 3 เลขหมาย
ห้องยาน/โรงไฟฟ้า	จำนวน 2 เลขหมาย	บ้านพักชอย 6	จำนวน 6 เลขหมาย
บ่อบำบัดน้ำเสีย	จำนวน 1 เลขหมาย	บ้านพักชอย 7	จำนวน 4 เลขหมาย

2. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์สำรองไว้ตามจุดต่างๆ จำนวน 40 เลขหมาย
- บริเวณอาคารอำนวยการ/อาคารนักจิตฯ ที่จะก่อสร้างใหม่ จำนวน 20 เลขหมาย
 - บริเวณอาคาร โรงยิมที่จะก่อสร้างใหม่(หน้าอาคารบานบุรี) จำนวน 2 เลขหมาย
 - อาคารอาชีวบำบัดที่จะก่อสร้างใหม่(ข้างอาคารอาชีวะเดิม) จำนวน 3 เลขหมาย
 - อาคารผู้ป่วยที่จะสร้างใหม่บริเวณรั้วอาคารผู้ป่วยสามัญ จำนวน 15 เลขหมาย
3. จำนวนหมายเลขโทรศัพท์สำรองไว้ในตู้สาขา จำนวน 30 เลขหมาย

**แผนผังติดตั้งระบบโทรศัพท์ 200 เลขหมาย
ของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา**

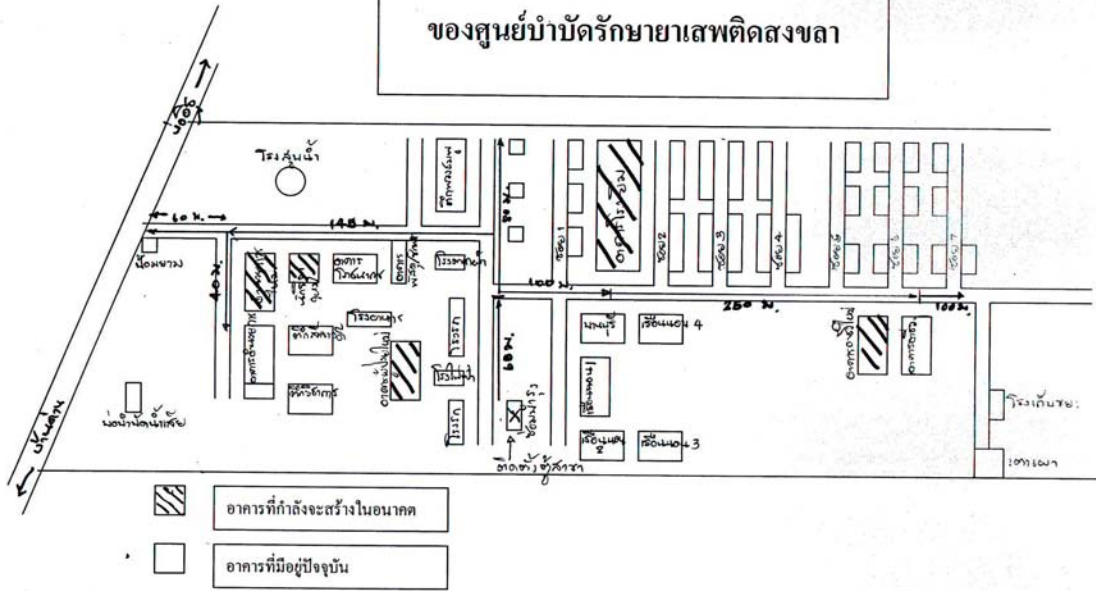

รายการปรับปรุงห้องควบคุมตู้โทรศัพท์

โดยมีรายการดังนี้

1. พื้นที่ ขนาด 4 x 7 เมตร
2. ความสูงด้านหน้า 3.50 เมตร ความสูงด้านหลัง 2.50 เมตร
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ (-แสงสว่าง 2 จุด - เต้ารับ จำนวน 2 จุด)
4. ปูพื้นด้วยกระเบื้อง จำนวน 28 ตร.ม.
5. ติฝ้าเพดาน พื้นที่ ประมาณ 28 ตร.ม.
6. ประตูและหน้าต่างใช้กระจกสีชา และขอบเป็นอลูมิเนียม
7. ประตูใช้กระจกสีชาและขอบเป็นอลูมิเนียม จำนวน 1 บาน
8. หน้าต่างใช้กระจกสีชา และขอบเป็นอลูมิเนียม จำนวน 3 บาน
9. ทาสีอาคารทั้งภายในและนอก
10. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 16000 บีทียู ชนิดเบอร์ 5